
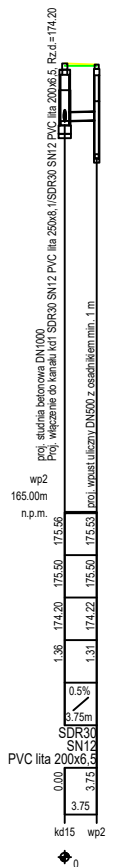
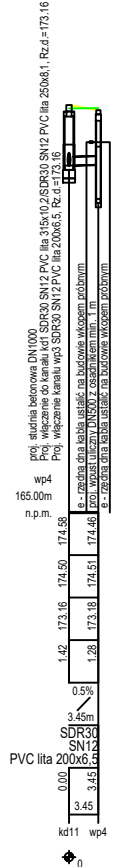
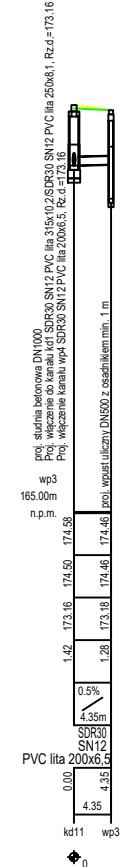
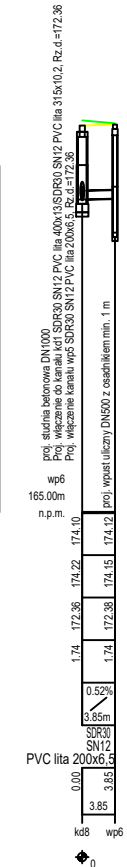
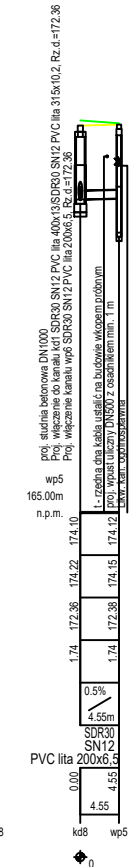
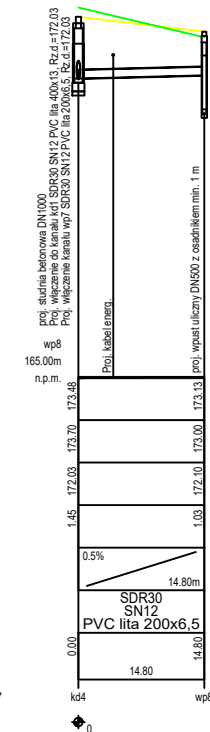
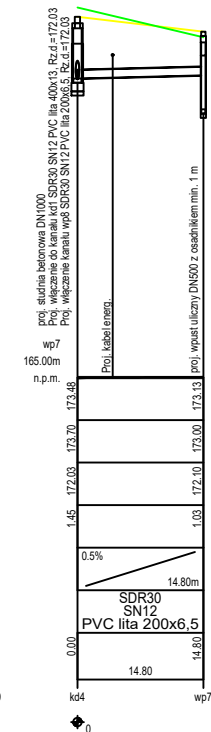
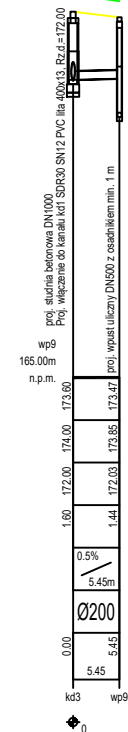


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	
RZĘDNA TERENU PROJ.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	SDR30 SN12 PVC lita 200x6,5 L=109.85m
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

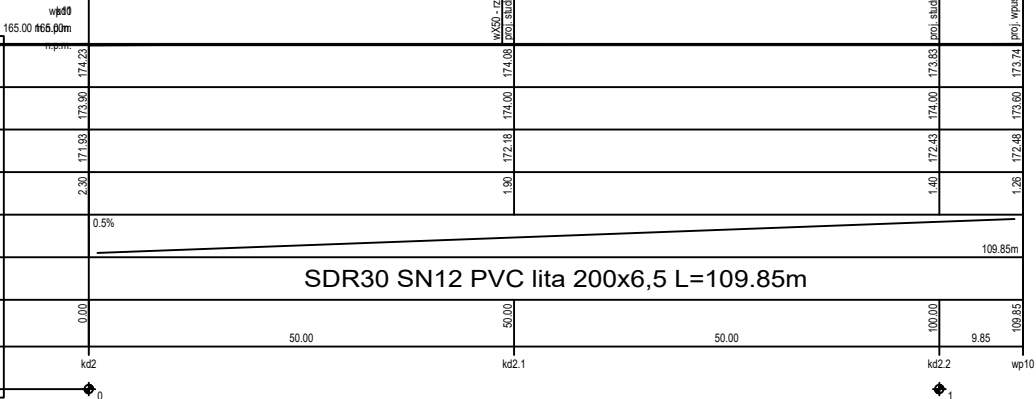

UWAGA:

- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić wykopem próbnym przyjętą rzędną włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W razie rozbieżności zwrócić się do projektanta w celu dostosowania rzędnych do zaistniałej sytuacji;
- w przypadku zmiany rzędnych terenu zachować zagłębienie przewodów;
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem zagospodarowania terenu i w razie rozbieżności skorygować je;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,2 m zaizolować warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi przyłączami i instalacjami sanitarnymi.

 Pracownia Projektów Drogowych Wojciech Łoś ul. Maltańska 6; 75-430 Koszalin tel. 501 519 776		
Temat:	Przebudowa drogi gminnej i budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Biały Dwór	
Lokalizacja:	Biały Dwór, gm. Biały Bór dz. nr 84/8, 84/15, 84/18, 84/24 obr. Śępdino Małe, 321503_5	
Inwestor:	Gmina Biały Bór ul. Słupska 10 78-425 Biały Bór	Data: 06.2021
Branch:	SANITARNA	Skala:
Treść:	Sieć kanalizacji deszczowej - profil podłużny. Część II	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Daniel HUBERT upr. ZAP/0068/POOS/08	SZ3
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Wróbel upr. ZAP/0210/POOS/10	
Sporządzający:	mgr inż. Krzysztof CZERWIŃSKI	